

	<b>Datum:</b> 26-04-2016
	<b>Versie:</b> 2,0
	<b>Pagina 1 van 11</b>
<b>Handboek Kwaliteit Formulieren</b>	<b>2.3.3.F5. Ontruimingsplan</b>
<b>Proceseigenaar: Beleidsmedewerker Pedagogiek en Kwaliteit</b>	

Ontruimingsplan van Kindercentrum: De Oersprong Ulft

Datum : 1-8-2016



Naam regiodirecteur: Via contactpersoon mw. D. Lanke

Dit ontruimingsplan voldoet aan NEN 8112.

 	<b>Datum:</b> 26-04-2016
	<b>Versie:</b> 2,0
	<b>Pagina 2 van 11</b>
<b>Handboek Kwaliteit Formulieren</b>	<b>2.3.3.F5. Ontruimingsplan</b>
<b>Proceseigenaar: Beleidsmedewerker Pedagogiek en Kwaliteit</b>	

## Inhoud

<b>Inleiding</b>	<b>3</b>
<b>1. Gebouw-, installatie- en locatiegegevens</b>	<b>4</b>
<b>2. Alarmeringsprocedure</b>	<b>5</b>
<b>3. Verloop van een ontruiming</b>	<b>6</b>
<b>4. Wat te doen bij brand</b>	<b>7</b>
<b>5. Wat te doen bij een bommelding</b>	<b>8</b>
<b>6. Taken</b>	<b>9</b>
<b>7. Tekeningen van het pand</b>	<b>10</b>
<b>8. Verklaring en symbolen, herziene NEN 1413</b>	<b>11</b>

 	<b>Datum:</b> 26-04-2016
	<b>Versie:</b> 2,0
	<b>Pagina 3 van 11</b>
<b>Handboek Kwaliteit Formulieren</b>	<b>2.3.3.F5. Ontruimingsplan</b>
<b>Proceseigenaar: Beleidsmedewerker Pedagogiek en Kwaliteit</b>	



## Inleiding

In ieder gebouw dus ook in een kindercentrum kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat kinderen, ouders, pedagogisch medewerkers en overige medewerkers het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten. Ontruimen kan bijvoorbeeld nodig zijn:

- bij brand;
- bij explosiegevaar;
- bij een bommelding;
- in opdracht van bevoegd gezag.

In de Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd dat de werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid van werknemers en derden binnen het gebouw. Goed ontruimen is daarvan een onderdeel. Een ontruimingsplan is verder vereist vanuit het Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken (gebruikersbesluit).

Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de inhoud van het ontruimingsplan bij alle medewerkers bekend is. Dezen moeten niet alleen zichzelf in veiligheid brengen, maar ook de kinderen; die zijn helemaal afhankelijk van hen. Door instructie en eenmaal per half jaar te houden ontruimingsoefeningen mét kinderen toetsen wij dit ontruimingsplan aan de praktijk en stellen wij het indien nodig bij.

 	<b>Datum:</b> 26-04-2016
	<b>Versie:</b> 2,0
	<b>Pagina 4 van 11</b>
<b>Handboek Kwaliteit Formulieren</b>	<b>2.3.3.F5. Ontruimingsplan</b>
<b>Proceseigenaar: Beleidsmedewerker Pedagogiek en Kwaliteit</b>	

## 1. Gebouw-, installatie- en locatiegegevens

Kindcentrum De Oersprong  
 Wilgenstraat 6  
 7071 KS ULFT  
 0315-769072  
 Nadere gegevens:

Groepsruimten	2	
Overige ruimtes die van belang zijn:	zie plan De Oersprong	toelichting:
Gedurende openingstijden	32 kinderen jonger dan vier, waaronder baby's	5 (pedagogisch) medewerkers
Gedurende openingstijden BSO	30 kinderen	3 (pedagogisch) medewerkers
aantallen betreffen Kinderopvang + Peuteropvang	BSO additioneel	

### Alarmering



- Installatie: Zie BHV plan De Oersprong
- Aan de installatie is direct het ontruimingsalarm gekoppeld:  
Ja
- Bij brandmelding wordt ontruimd
- Ontruimingsinstallatie is ook handmatig aan te sturen
- 

### Bedrijfshulpverleningsorganisatie

- Coördinerend bhv : volgens rooster
- Ontruimers : alle andere medewerkers
- Opgeleid persoon : de locatiemanager  
: E.e.a. in afstemming met basisschool in hetzelfde pand

### Communicatiemiddelen

Mobiele telefoon / vaste telefoon / megafoon

 	Datum: 26-04-2016
	Versie: 2,0
	Pagina 5 van 11
Handboek Kwaliteit Formulieren	2.3.3.F5. Ontruimingsplan
Proceseigenaar: Beleidsmedewerker Pedagogiek en Kwaliteit	

## 2. Alarmeringsprocedure

### Interne alarmering

Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in het kindercentrum te waarschuwen en de bhv-organisatie op te starten.

Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt:

- alle aanwezigen in het kindercentrum worden gewaarschuwd door het ontruimingssignaal. Dit gebeurt door een slow-whoop signaal of mondeling (eventueel via een megafoon);
- via het ontruimingssignaal of mondeling worden meteen ook de bhv'ers gewaarschuwd.

### Externe alarmering

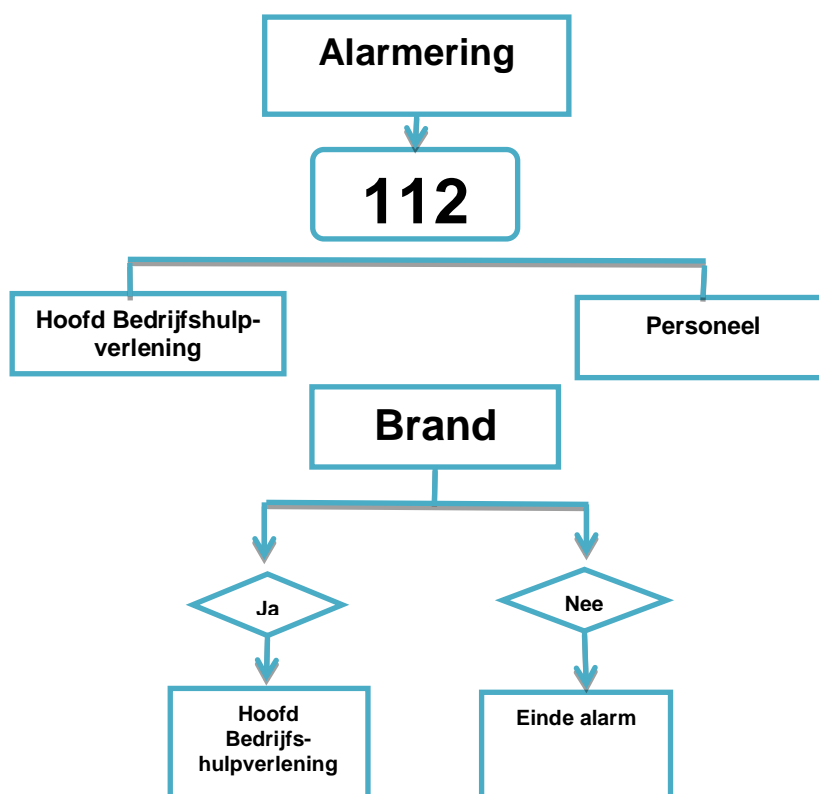
Externe alarmering is primair bedoeld om de hulpdiensten ter plaatse te krijgen.



Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt:

- handbrandmelder indrukken
- (0)112 bellen
- aan de centralist doorgeven:
  - je naam;
  - calamiteit is bij Kindcentrum De Oersprong aan de Wigenstraat 6 , Ulft;
  - op welke plek in het gebouw?
  - aard van het incident en eventuele bijzonderheden;
  - of er slachtoffers zijn, waar en hoeveel;
  - zijn er vermiste personen?

Op sommige locaties met een eigen Brandmeldinstallatie gaat de melding meteen naar de Regionale brandweer. Ook zijn er locaties waar de melding naar een particuliere alarmcentrale gaat. Die verifieert of er daadwerkelijk sprake is van brand. Zo ja, dan alarmeren zij de brandweer.

### Stroomschema



 	Datum: 26-04-2016
	Versie: 2,0
	Pagina 6 van 11
Handboek Kwaliteit Formulieren	2.3.3.F5. Ontruimingsplan
Proceseigenaar: Beleidsmedewerker Pedagogiek en Kwaliteit	

### 3. Verloop van een ontruiming

Een ieder die een ontruimingsmelding maakt, geeft in feite **opdracht** voor de ontruiming.

**Opdracht** voor een ontruiming kan **ook** worden gegeven door:



- coördinerend bhv'er
- locatiemanager
- regiodirecteur
- het bevoegd gezag.
  
- Bij totale ontruiming is de **verzamelplaats** vlakbij het kindercentrum, te weten: de speelplaats aan de rechterzijde (zijde kinderdagverblijf).
  
- De **evacuatieplaats** is de plaats waar pas in tweede instantie naartoe wordt gegaan; deze ligt op afstand van het gebouw en levert ook bij slechte weersomstandigheden bescherming: Sportveld Ulfse Boys.
  
- Op de verzamelplaats wordt appèl gehouden.
  
- De pedagogisch medewerkers bepalen per groep of alle kinderen buiten zijn. Dit doen ze door op naam te controleren; alleen kinderen tellen is niet voldoende. De uitkomst wordt gemeld bij de hoofd bhv'er. Eventuele vermissing wordt **direct** doorgegeven aan de hoofd bhv'er.
  
- **Elke** ontruiming, óók als het een oefening was, wordt geëvalueerd met de hoofd bhv'er, inclusief de gang van zaken op de verzamel- of evacuatieplaats. De resultaten worden besproken in het eerstvolgende teamoverleg en indien dringend: nog eerder. Voor zover nodig worden ze betrokken bij de RI&E Veiligheid & Gezondheid.
  
- **Elke** ontruiming, ook als oefening, wordt genoteerd in het Logboek bij de brandmeldinstallatie.

#### Belangrijk bij ontruimingsoefeningen:

Indien op locatie een brandmeldinstallatie is met een doorschakeling naar de brandweer, dan moet *voorafgaand* aan een ontruimingsoefening aan de regionale alarmcentrale doorgegeven worden dat er een oefening gaat plaatsvinden. *Na afloop* van de oefening de regionale alarmcentrale bellen en doorgeven dat de oefening voorbij is. Bij contact met de brandweer moet het OMS (Openbaar Meldsysteem) nummer doorgegeven worden: dit is te vinden op de rode telefoon of bij de brandmeldinstallatie.

#### Belangrijk bij ontruimingsoefeningen:

Indien de brandmeldinstallatie een doorschakeling heeft naar een particuliere alarmcentrale dan moet deze instantie gebeld worden *voorafgaand* aan en *na afloop* van de ontruimingsoefening.

 	<b>Datum:</b> 26-04-2016
	<b>Versie:</b> 2,0
	<b>Pagina 7 van 11</b>
<b>Handboek Kwaliteit Formulieren</b>	<b>2.3.3.F5. Ontruimingsplan</b>
<b>Proceseigenaar: Beleidsmedewerker Pedagogiek en Kwaliteit</b>	

#### 4. Wat te doen bij brand



##### Bij ontdekken van brand

- Blijf kalm.
- Druk de dichtstbijzijnde handmelder in.
- Informeer direct de hoofd bhv'er.
- Brand melden door contact op te nemen met (0)112, en de volgende zaken te melden
  - U spreekt met Kindcentrum De Oersprong aan de Wilgenstraat 6 te Ulft
  - Het betreft ..... (soort calamiteit)
  - Mijn naam is .....
  - Er zijn op dit moment wel/geen kinderen/medewerkers binnen.
- Voorkom uitbreiding door ramen en deuren te sluiten.

##### Ontruiming (na signaal slow-whoop)

- Blijf kalm.
- Stel je erop in dat je moet gaan ontruimen. De veiligheid van kinderen staat voorop en daarop is alles gericht.
- Sluit ramen en deuren indien mogelijk.
- Jassen en tassen blijven binnen. Zorg wel voor de ontruimingstas met onder andere Noodgevallenlijst kinderen en presentie- of aanwezigheidslijsten. Pak ook een bhv-verbandtrommel.
- Deel de baby's in groepjes in. Haal babymover en/of evaluatiebedje erbij. Laat oudere kinderen zich opstellen in een rij, evacueer hen met behulp van evacuatiekoord.
- Wacht op bericht van hoofd bhv'er. Deze beslist wanneer en langs welke route je moet ontruimen. In principe maak je gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang, behalve als de hoofd bhv'er een andere route aangeeft.
- Ga met de kinderen naar de verzamelplaats.
- Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond.
- Gebruik geen lift.
- Verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats.
- Je gaat pas naar de evacuatieplaats als je daartoe opdracht kreeg (bijvoorbeeld van hoofd bhv'er).
- Laat nooit ouders kinderen tijdens de ontruiming mee naar huis nemen; vraag ze eventueel om te ondersteunen bij het ontruimen. Geef dan duidelijk instructie.

**N.B.** Een kleine brand kun je soms zelf blussen. De eerste prioriteit is om kinderen naar buiten te krijgen. Pas daarna kan de hoofd bhv'er een bluspoging wagen of een collega vragen dit te doen. Normaal gesproken mag niemand meer het pand in na een ontruiming. Als je zeker weet dat de brand beperkt is, kun je eventueel alsnog tot een bluspoging overgaan. Als het lukt de brand te blussen, moet de brandweer toch komen voor eventueel nablussen, de nacontrole, het ventileren, etc.

 	<b>Datum:</b> 26-04-2016
	<b>Versie:</b> 2,0
	<b>Pagina 8 van 11</b>
<b>Handboek Kwaliteit Formulieren</b>	<b>2.3.3.F5. Ontruimingsplan</b>
<b>Proceseigenaar: Beleidsmedewerker Pedagogiek en Kwaliteit</b>	

## 5. Wat te doen bij een bommelding

### Bommelding komt binnen



Bij een telefoontje met een bommelding proberen we zoveel mogelijk gegevens te verkrijgen van diegene die opbelt en proberen we deze persoon aan de praat te houden. Probeer alert te zijn op achtergrondgeluiden e.d. en probeer intussen een collega te waarschuwen die dan zo snel mogelijk 112 kan bellen.

Blijf kalm en wacht verdere instructies van de centralist af. Je gaat pas ontruimen als de centralist dit aangeeft.

### Ontruimen na bommelding

- Blijf kalm.
- Zorg voor de ontruimingstas met mobiele telefoon, Noodgevallenlijst kinderen en presentie- of aanwezigheidslijsten. Pak ook een bhv-verbandtrommel.
- Deel de baby's in groepjes in. Haal babymover en/of evaluatiebedje erbij. Laat oudere kinderen zich opstellen in een rij, evacueer ze met behulp van evacuatiekoord.
- Wacht op bericht van hoofd bhv'er. Deze beslist wanneer en langs welke route je moet ontruimen.
- Ga met de kinderen naar de verzamelplaats.
- Gebruik geen lift.
- Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang, behalve als de hoofd bhv'er een andere route aangeeft.
- Verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats.
- Je gaat pas naar de evacuatieplaats als je daartoe opdracht kreeg (bijvoorbeeld van hoofd bhv'er).
- Laat nooit ouders kinderen tijdens de ontruiming mee naar huis nemen; vraag ze eventueel om te ondersteunen bij het ontruimen. Geef dan duidelijk instructie.
- Vul naderhand 2.3.3.F3 Formulier bommelding in.



 	<b>Datum:</b> 26-04-2016
	<b>Versie:</b> 2,0
	<b>Pagina 9 van 11</b>
<b>Handboek Kwaliteit Formulieren</b>	<b>2.3.3.F5. Ontruimingsplan</b>
<b>Proceseigenaar: Beleidsmedewerker Pedagogiek en Kwaliteit</b>	

## 6. Taken

### De hoofd bhv'er:

- Stelt zich op de hoogte van wat aan de hand is op welke plek.
- Waarschuwt de locatiemanager of laat deze waarschuwen, ook als zij/hij buitenshuis is.
- Laat nadere informatie over het incident doorgeven aan de hulpdiensten.
- Coördineert de ontruiming. Zorgt voor herkenbaarheid door een hesje te dragen. Neemt telefoon, sleutels en beknopt ontruimingsplan (met aan achterzijde plattegrond) mee.
- Geeft leiding aan de overige medewerkers.
- Zorgt indien mogelijk voor afsluiten gas en elektra; kan dit ook aan een collega opdragen. Water niet afsluiten.
- Doet de nacontrole. Checkt of er niemand meer in het gebouw is; is degene die als laatste naar buiten gaat.
- Zorgt voor opvang en begeleiding van de hulpdiensten; stelt sleutel en plattegrond beschikbaar en wijst de brandweer de weg.
- Loopt na afloop de checklist na; deze staat op 2.3.3.F4 Beknopt ontruimingsplan.

### De locatiemanager



- Heeft de eindverantwoordelijkheid van de totale ontruiming.
- Draagt verantwoordelijkheid voor optreden van de organisatie.
- Informeert zo nodig de regiodirecteur en Raad van Bestuur.
- Draagt zorg voor inlichten van de familie van eventuele slachtoffers.

De locatiemanager is bovendien als opgeleid persoon verantwoordelijk voor regelmatige controle van:

- blusmiddelen;
- installaties;
- bereikbaarheid van het pand (ook bij sneeuw en ijzel).

**De regiodirecteur** draagt zorg voor de naleving van de instructies en voorschriften met betrekking tot de veiligheid zoals voorgeschreven door onder meer de brandweer en vastgelegd in Arbo-wetgeving. Hij/zij is verantwoordelijk voor de geveerdheid van het gehele personeel bij:



- brand;
- hulpverlening;
- ontruiming.

 	<b>Datum:</b> 26-04-2016
	<b>Versie:</b> 2,0
	<b>Pagina 10 van 11</b>
<b>Handboek Kwaliteit Formulieren</b>	<b>2.3.3.F5. Ontruimingsplan</b>
<b>Proceseigenaar: Beleidsmedewerker Pedagogiek en Kwaliteit</b>	



## 7. Tekeningen van het pand

Tekeningen van het pand zijn te vinden:

- bij het Logboek voor de brandweer;
- op de achterzijde van 2.3.3.F4 Beknopt Ontruimingsplan.

 	Datum: 26-04-2016
	Versie: 2,0
	Pagina 11 van 11
Handboek Kwaliteit Formulieren	2.3.3.F5. Ontruimingsplan
Proceseigenaar: Beleidsmedewerker Pedagogiek en Kwaliteit	

## 8. Verklaring en symbolen, herziene NEN 1413

	Brandblusser
	Brandslanghaspel
	Nooduitgang
	Hoofd- in/uitgang
	Verzamelplaats
	Vluchtweg
	Hoofdingang
	Neveningang
	Schakelaar Electro
	Schakelaar CV
	Afsluiter Water
	Afsluiter Gas
	Brandmeldpaneel
	Handbrandmelder
	Brand/Rookmelder
	Thermische Melder
	Signaalgever
	Brandweeringang
	Elektrische spanning